

杵築市 堂の池溜池ハザードマップ

■ため池ハザードマップについて


堂の池溜池ハザードマップは、地震や大雨等により決壊した場合に想定される浸水の範囲、避難経路、緊急連絡先等の情報を一枚の地図で示したもので、減災のために利用されるものです。

- ・避難場所は杵築市が指定する風水害避難場所を表示しています。
- ・緊急避難場所については定めていませんが、土石流危険区域、がけ崩れ危険箇所以外の高台に一時的に避難してください。
- ・到達時間についてはあくまでも目安であるため早まる可能性もあります。身の危険を感じたら早めの避難をお願いします。
- ・浸水深、浸水範囲については、実際の深さ、範囲と異なることがあります。地図に示した範囲以外でも河川の氾濫により浸水する可能性があります。

■杵築市から提供される避難情報について

【避難準備情報】	【避難勧告】	【避難指示】
災害時要援護者などの特に避難行動に時間を要する住民に対しては家族との連絡や非常持出品の用意など「避難準備の開始」を促す情報です。	台風の接近や集中豪雨などにより、洪水や土砂災害などが発生するおそれがある場合に、住民に対して「避難所への避難」を促すものです。火の始末、戸締まりを完了し、非常持出品を持参し、すみやかに避難所へ避難しましょう。	避難勧告より強く、災害発生の際に避難が非常に高い場合に住民に対して避難を指示するものです。このときは、避難行動中の方はすぐに「避難所」を完了し、安全な避難所がない方は「ただちに避難」してください。


◀情報伝達経路▶

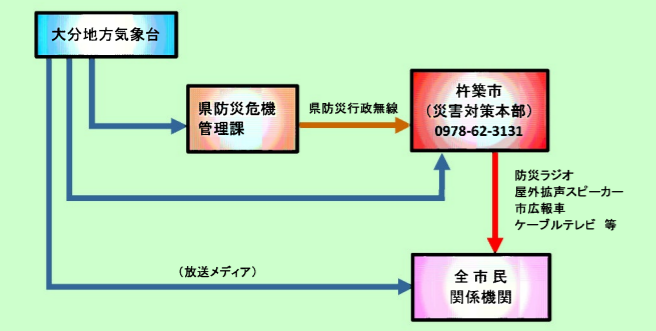

■緊急連絡先について

- 警察 110 消防 119
- 杵築市役所 0978-62-3131
 杵築市役所山香庁舎 0977-75-1111
 杵築速見消防組合杵築消防署山香出張所 0977-75-1090
 杵築日出警察署山香中警察官駐在所 0977-75-0110

施設名	堂の池溜池
所在地	杵築市山香町大字内河野
緯度	北緯 33° 27' 25"
経度	東経 131° 29' 09"
所有者	堂の池水利組合
水系	八坂川水系
河川名	2輪河川上市川
目的	農業用水
型式	型式 アースダム(均一型)
	堤高(m) 7.08m
	堤長(m) 63.0m
	総貯水量(m ³) 15,000m ³
改修年	平成元年
流域面積(km ²)	0.15km ²
かんがい受益面積(ha)	14.0ha
かんがい戸数(戸)	30戸
＜氾濫解析手法＞	
解析モデル	二次元不定流モデル
流出量(Q1) 農地防災事業便算方式	$Q=4.5H^{2.5}$
(Q2) 洪水社設計洪水量	
$Q=q1+q2=349.06+270=351.76m^3/s$	

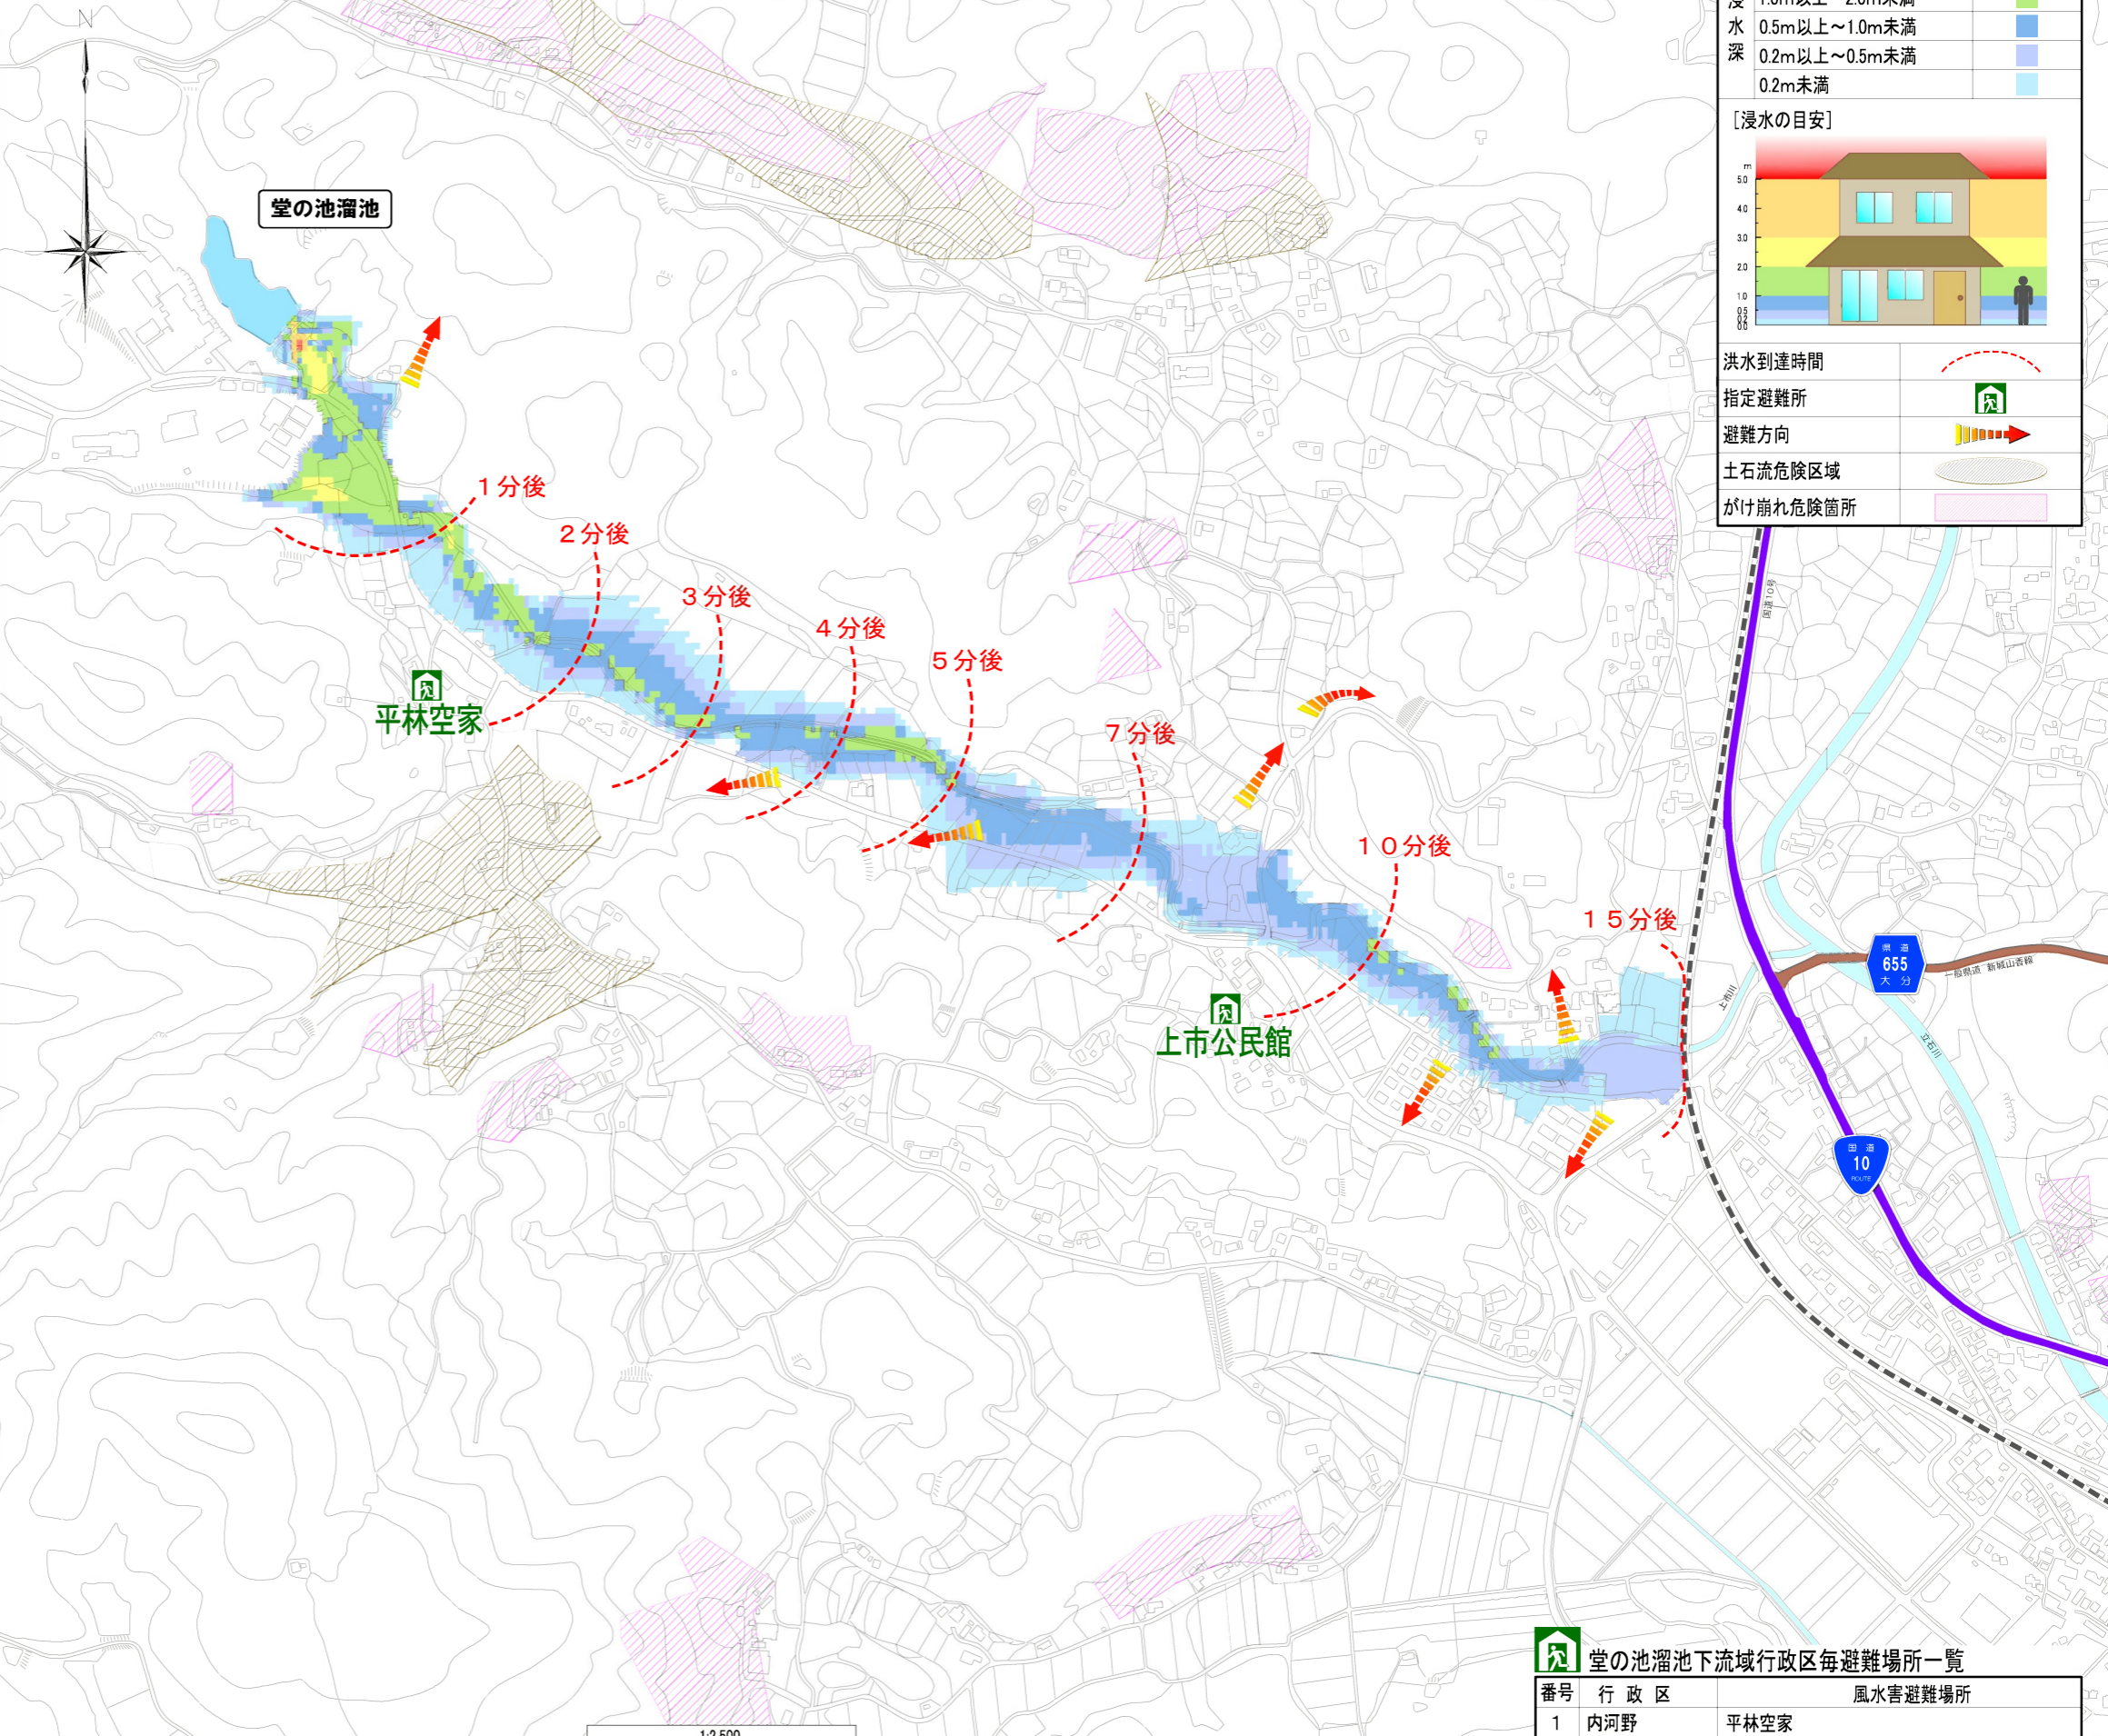

凡例

最大浸水深	5.0m以上	■
	3.0m以上～5.0m未満	■
	2.0m以上～3.0m未満	■
	1.0m以上～2.0m未満	■
	0.5m以上～1.0m未満	■
	0.2m以上～0.5m未満	■
	0.2m未満	■

[浸水の目安]

洪水到達時間: 〰〰〰

指定避難所: 〰

避難方向: 〰〰〰

土石流危険区域: 〰〰〰

がけ崩れ危険箇所: 〰〰〰

堂の池溜池下流域行政区毎避難場所一覧

番号	行政区	風水害避難場所
1	内河野	平林空家
2	上市	上市公民館